

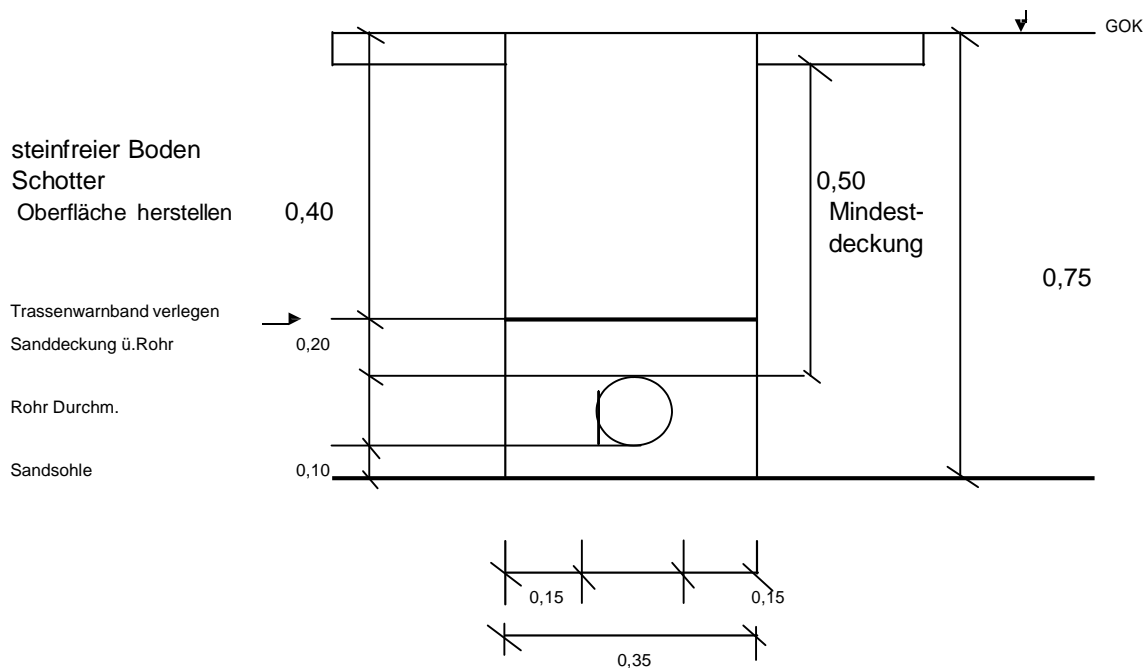
Grabenprofil für GAS - Rohrverlegung im privaten Bereich

(nach DIN 4124 ohne betretbaren Arbeitsraum)

Hausanschlußleitungen: DN 25 - 50

Skizze ohne M.

Angaben in m.

**Anmerkung:**

Werden Tiefbauarbeiten im privatem Bereich in Eigenleistung ausgeführt, hat der Kunde für die ordnungsgemäße Einsandung der Rohrleitung einschließlich Materialbeschaffung zu sorgen (Sandkörnung 0 - 2) chemisch nicht aggressiv.

Dies gilt auch für die Herstellung der Mauerdurchbrüche oder Kernbohrung zur Einführung der Hausanschlußkombination, sowie das gas-und wasserdichtes Verschließen der Gebäudeeinführung nach Montage des Gas-Netzanschlusses. Das von EVB bereitgestellte Trassenwarnband ist mittig 20 Zentimeter über dem Rohrscheitel zu verlegen.

Für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten haftet der Kunde.

Bei nicht ordnungsgemäßer Ausführung aller Arbeiten im privaten Bereich durch den Kunden, und dadurch möglichen Folgeschäden an Rohrleitung und Gebäude übernimmt EVB keine Haftung !